


Example of useful AHU Modbus

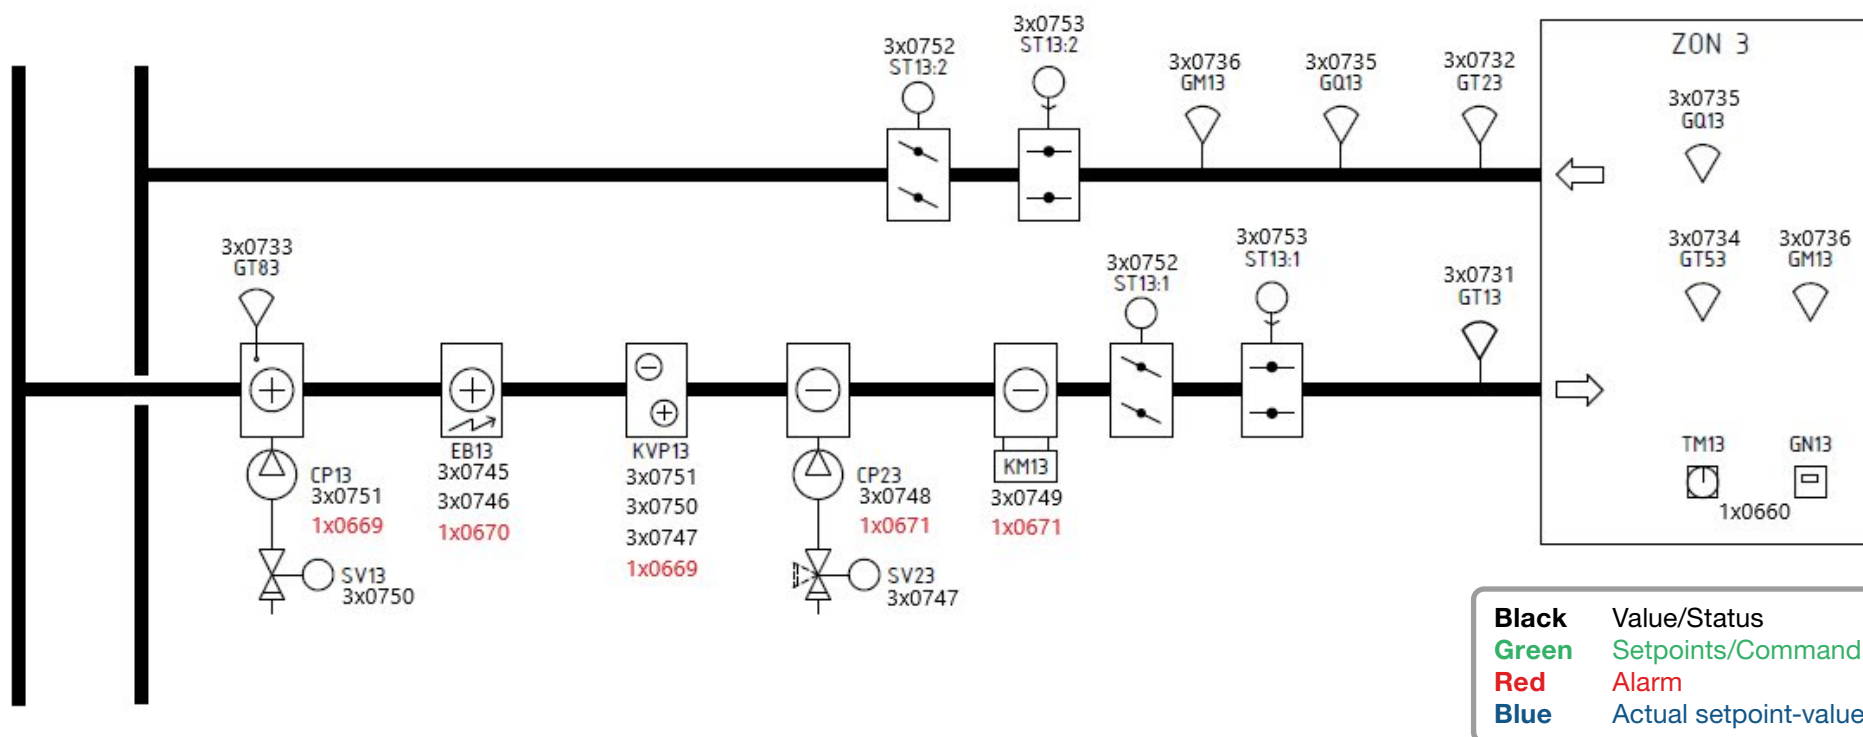

Only when cascade	ZON 3		Z3	GT83	1x0667	Z3	Frost temp alarm	EB13	3x0746	Z3	EI heating command	
	4x0525	Z3	Temp setpoint	GT53	3x0734	Z3	Room temp	EB13	1x0670	Z3	EI heating alarm	
	4x0524	Z3	Temp deadzone	GQ13	3x0735	Z3	Air quality	SV23	3x0747	Z3	Cooling output signal	
	3x0741	Z3	Temp current supply setpoint heating	GQ13	4x0542	Z3	Air quality setpoint	CP23	3x0748	Z3	Cooling pump command	
	3x0742	Z3	Temp current supply setpoint cooling	GM13	3x0736	Z3	Moist	CP23	1x0671	Z3	Cooling pump alarm	
	3x0741	Z3	Temp current setpoint heating	GM13	4x0541	Z3	Moist setpoint	KM13	3x0749	Z3	DX cooling command	
	3x0742	Z3	Temp current setpoint cooling	SV13	3x0750	Z3	Heating output signal	ST13:X	3x0752	Z3	Damper output signal	
	GT13	3x0731	Z3	Supply temp	CP13	3x0751	Z3	Heating pump command	ST13:X	3x0753	Z3	Damper command
	GT23	3x0732	Z3	Extract temp	CP13	1x0669	Z3	Heating pump alarm	TM1/GN13	1x0660	Z3	External control input
	GT83	3x0733	Z3	Frost temp	EB13	3x0745	Z3	EI heating output signal				