


Example of useful AHU Modbus

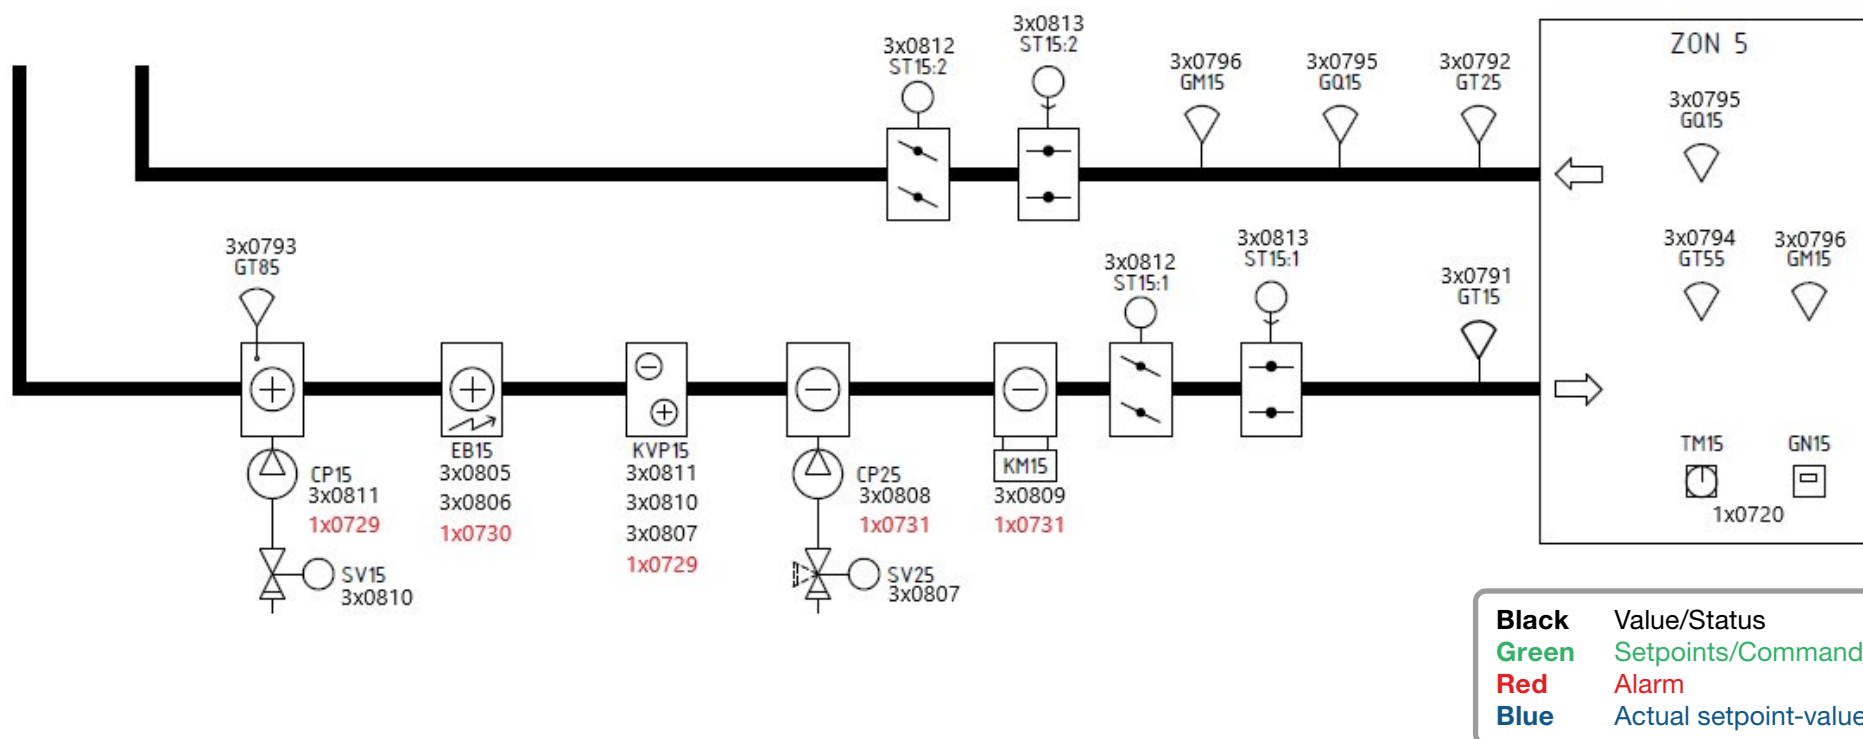

ZON 5

	4x0585	Z5	Temp setpoint	GT85	1x0727	Z5	Frost temp alarm	EB15	3x0806	Z5	EI heating command
	4x0584	Z5	Temp deadzone	GT55	3x0794	Z5	Room temp	EB15	1x0730	Z5	EI heating alarm
Only when cascade	3x0801	Z5	Temp current supply setpoint heating	GQ15	3x0795	Z5	Air quality	SV25	3x0807	Z5	Cooling output signal
	3x0802	Z5	Temp current supply setpoint cooling	GQ15	4x0602	Z5	Air quality setpoint	CP25	3x0808	Z5	Cooling pump command
	3x0801	Z5	Temp current setpoint heating	GM15	3x0796	Z5	Moist	CP25	1x0731	Z5	Cooling pump alarm
	3x0802	Z5	Temp current setpoint cooling	GM15	4x0601	Z5	Moist setpoint	KM15	3x0809	Z5	DX cooling command
				SV15	3x0810	Z5	Heating output signal	ST15:X	3x0812	Z5	Damper output signal
GT15	3x0791	Z5	Supply temp	CP15	3x0811	Z5	Heating pump command	ST15:X	3x0813	Z5	Damper command
GT25	3x0792	Z5	Extract temp	CP15	1x0729	Z5	Heating pump alarm	TM1/GN15	1x0720	Z5	External control input
GT85	3x0793	Z5	Frost temp	EB15	3x0805	Z5	EI heating output signal				